


Схема системы отопления с открытым контуром без ГВС

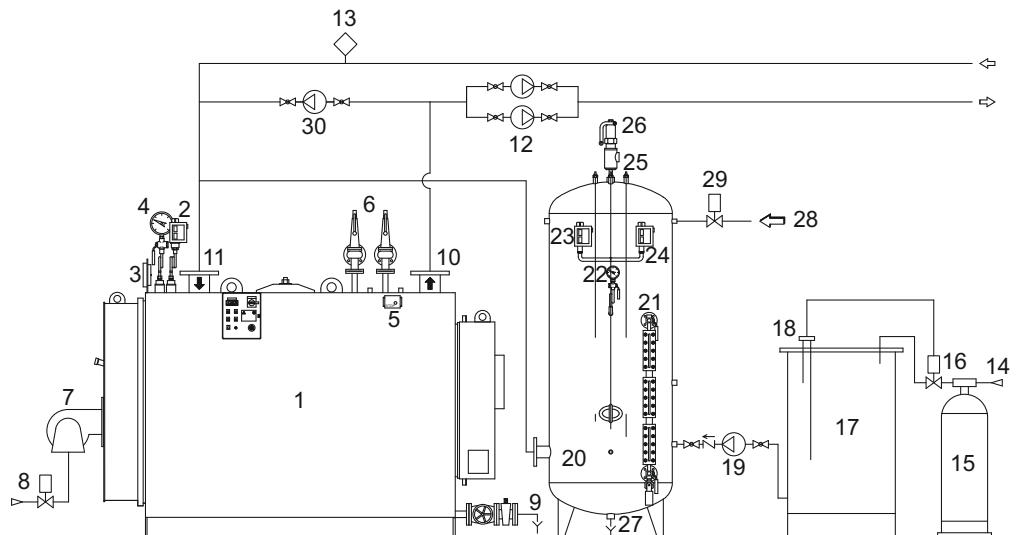

Описание:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Котел Terlofor | 11. Присоединение обратной линии | 21. Индикаторы уровня |
| 2. Предохранительное реле давления | 12. Насосы сетевые | 22. Манометр |
| 3. Термометр | 13. Расходомер | 23. Реле давления подачи воздуха |
| 4. Манометр | 14. Водопроводная сеть | 24. Предохранительное реле давления |
| 5. Предохранительный термостат | 15. Очиститель воды | 25. Датчики регулировки уровня |
| 6. Предохранительные клапаны | 16. Электромагнитный клапан | 26. Предохранительный клапан расширительного бака |
| 7. Горелка | 17. Резервуар запаса воды | 27. Слив расширительного бака |
| 8. Электромагнитный клапан | 18. Регулятор уровня воды | 28. Подача воздуха |
| 9. Слив котла | 19. Насос подпитки системы | 29. Электромагнитный клапан подачи воздуха |
| 10. Присоединение прямой линии | 20. Расширительный бак | 30. Насос рециркуляции |